

# 自主点検報告システム

「自主点検報告システム」は、お使いのパソコン・タブレット・スマートフォンで、毎月の自主点検の状況をオンライン報告できる簡単で便利なWebアプリです。自主的衛生管理が簡単にできる当システムを活用して、お客様の視点に立った「安全・安心なお店づくり」にお役立てください。

## 当システムにアクセスしましょう



- ①. 公益財団法人 滋賀県生活衛生営業指導センターのトップページにアクセスします。
- ②. バナー「自主点検の報告」をクリックします。
- ③. バナー「自主点検報告システム」をクリックします。
- ④. 「自主点検報告システム」のページをお気に入り/ホーム画面に追加してください。



## 1. 自主点検報告


毎月の自主点検の状況をオンライン報告できます！

当システムにアクセスしたのち、会員番号(電話番号)を入力して[照会]ボタンをクリックすると、[報告フォームを表示]ボタンが表示されます。[報告フォームを表示]ボタンをクリックして、自主点検報告フォームへ進んでください。

自主点検報告フォームの画面に沿って、メールアドレス・会員情報・報告年月を組合理員様ご自身で入力・登録し、[次へ]をクリックしてください。2回目以降、メールアドレス・会員情報は既に入力・登録済みです。

各組合理員様の点検報告の項目が表示されますので、項目ごとの画面に沿って○×形式で回答し、最後に[送信]をクリックしてください。初回報告後、事務局より毎月の自主点検報告の案内をご登録いただいたメールアドレス宛てに定期送信させていただきます。

### 【初回報告】

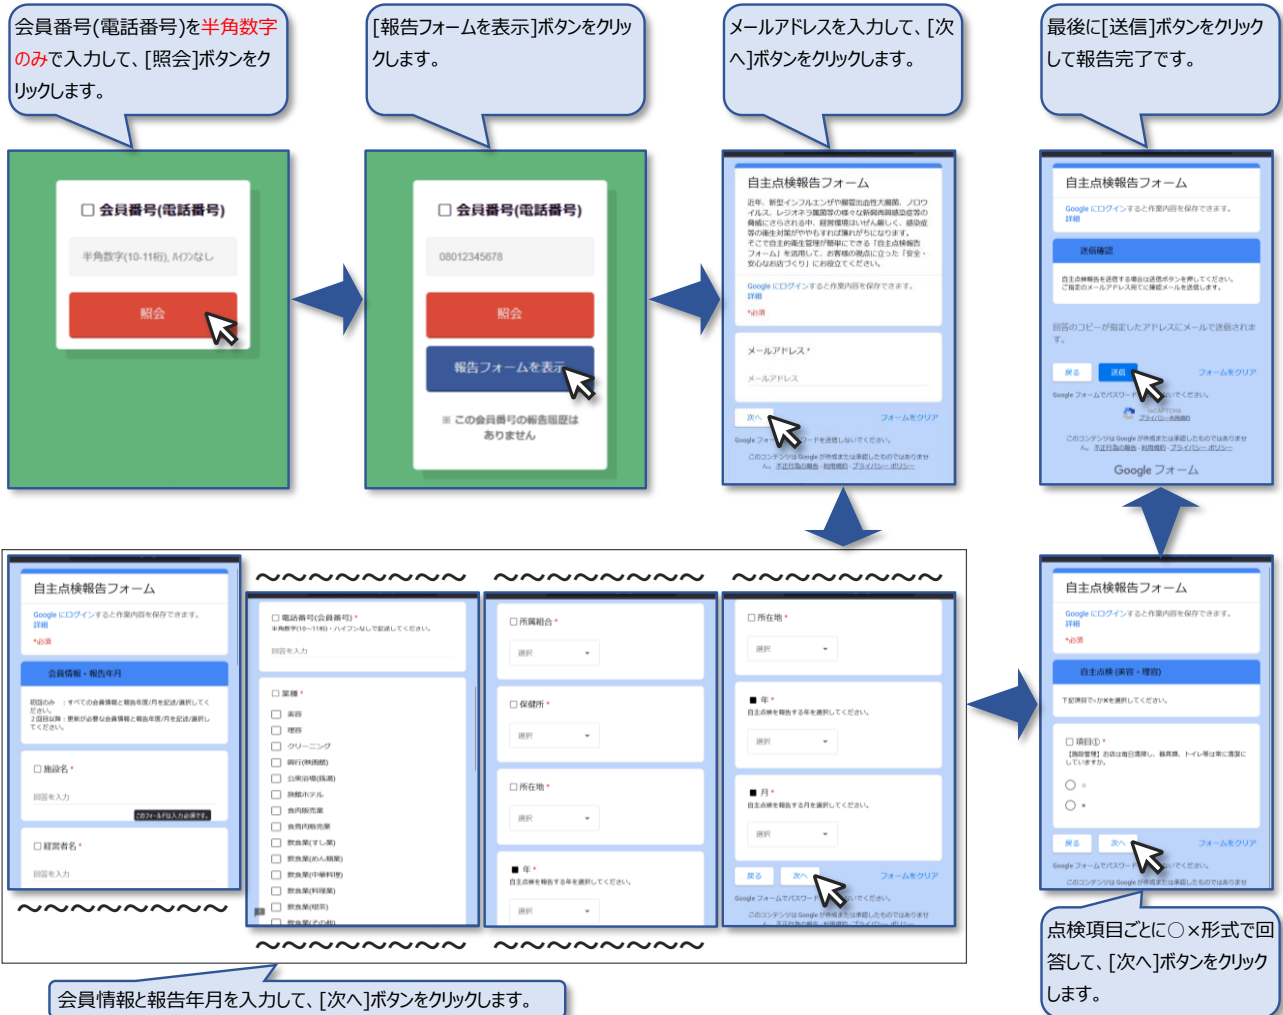

## 【2回目以降の報告】

会員番号(電話番号)を半角数字のみで入力して、[照会]ボタンをクリックします。

[報告フォームを表示]ボタンをクリックします。2回目以降は、[報告履歴を表示]ボタンが表示されます。

メールアドレスが正しいことを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。

最後に[送信]ボタンをクリックして報告完了です。

2回目以降は、初回に入力した会員情報が保存されています。  
報告年月のみを入力して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

点検項目ごとに○×形式で回答して、[次へ]ボタンをクリックします。



## 2. 報告履歴閲覧

過去1年間の報告履歴を閲覧できます！

2回目以降に、会員番号(電話番号)を入力して[照会]ボタンをクリックすると、[報告履歴を表示]ボタンが表示されます。[報告履歴を表示]ボタンをクリックして、過去1年間の報告履歴を閲覧可能です。

過去1年間の報告履歴が表示されます。  
毎月の報告漏れがないように気を付けましょう！

項目	2022年5月	2022年4月	2022年3月	2022年2月	2022年1月	2021年12月	2021年11月	2021年10月	2021年9月	2021年8月	2021年7月	2021年6月
項目1「【感染管理】お風呂は毎日清掃し、器具類、トイレ等は常に清潔にしていますか。」												
項目2「【感染管理】器具、布片類は消毒済みのものと未消毒済みのものを区別して適正に保管していますか。」												
項目3「【感染対策】作業場所、待合場所が密にならないよう、適切な対人距離を確保し、定期的あるいは常時換気を行っていますか。」												
項目4「【感染対策】作業場所、待合所等の密閉空間に換気する場所や共有する物品は、適正に換気消毒していますか。」												
項目5「【感染対策】清潔な作業衣を着用し、作業中はマスクを着用していますか。」												
項目6「【感染対策】爪は短くし、作業を行う前および作業を行った後に手洗いをし、必要に応じてアルコール等で消毒していますか。」												
項目7「【感染対策】利用者及び職員手指・履物等は、常に従事者の健康状態に注意していますか。」												
項目8「【器具の消毒】血液が付着した器具等（その残りが残る場合は）適切な注意し、流水で洗浄し、適切な方法で消毒していますか。」												
項目9「【器具の消毒】くし、はさみ、カミソリ等は、一人ごとに取替え、使用後は適正に消毒していますか。」												
項目10「【器具の消毒】紫外線消毒機を使用する場合（血液が付着していない場合）、ランプによる照射は20分以上していますか。」												
項目11「【器具の消毒】紫外線消毒機を使用する場合（血液が付着していない場合）、器具に紫外線が照射されるよう、密閉にタオル等、紫外線を遮るものをかけていませんか。」												
項目12「【器具の消毒】蒸気消毒機を使用する場合（血液が付着していない場合）、60℃以上の高温で10分以上処理していますか。」												
項目13「【器具の消毒】消毒済みの場合（血液が付着していない場合）、適正な高さ、適切な消毒時間を守っていますか。」												
項目14「【器具の消毒】消毒済みの場合（血液が付着していない場合）、消毒済みの状態に取替えていますか。前）次亜塩素酸ナトリウム・酸性石けん（毎日）/エタノール消毒液（75%以内）」												